

## ENMIENDA No. 1


### SP No. BID-ENDE-2018-02, ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN PROYECTO CONSTRUCCIÓN PLANTA HIDROELÉCTRICA ICONA

El personal técnico, una vez realizado el análisis correspondiente, emite la siguiente enmienda de aclaración con un solo punto:

No.	Ubicación de la enmienda	Donde dice:	Debe decir:
1	Numeral 1.9.3. Personal Clave Requerido para el Estudio (Página 73).  Personal Técnico No. 3 de la tabla presentada, se realiza la enmienda en la Experiencia Especifica del Ing. Responsable de Ingeniería Hidromecánica.	Selección y/o dimensionamiento y/o diseño final y/o especificaciones técnicas para adquisición de equipamiento hidromecánico de centrales hidroeléctricas de más de 500 MW.....	Selección y/o dimensionamiento y/o diseño final y/o especificaciones técnicas para adquisición de equipamiento hidromecánico de centrales hidroeléctricas de más de 50 MW.....



Ing. Juan Veimar Vasquez Bazoalto  
Analista Técnico I

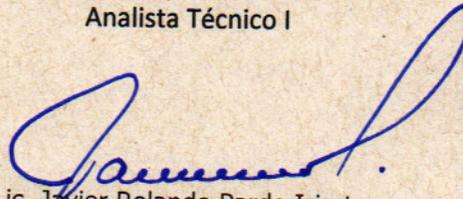

Lic. Javier Rolando Pardo Iriarte  
**RESPONSABLE DEL PROCESO  
DE CONTRATACIÓN - RPC**



Cochabamba, 30 de enero de 2019