



ARQUETA DE PASO Y REGISTRO 400x400

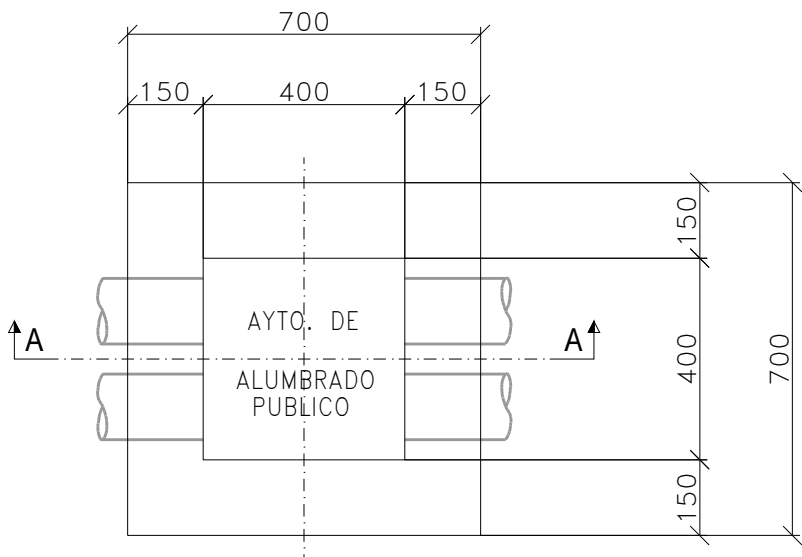


PLANTA
1:15

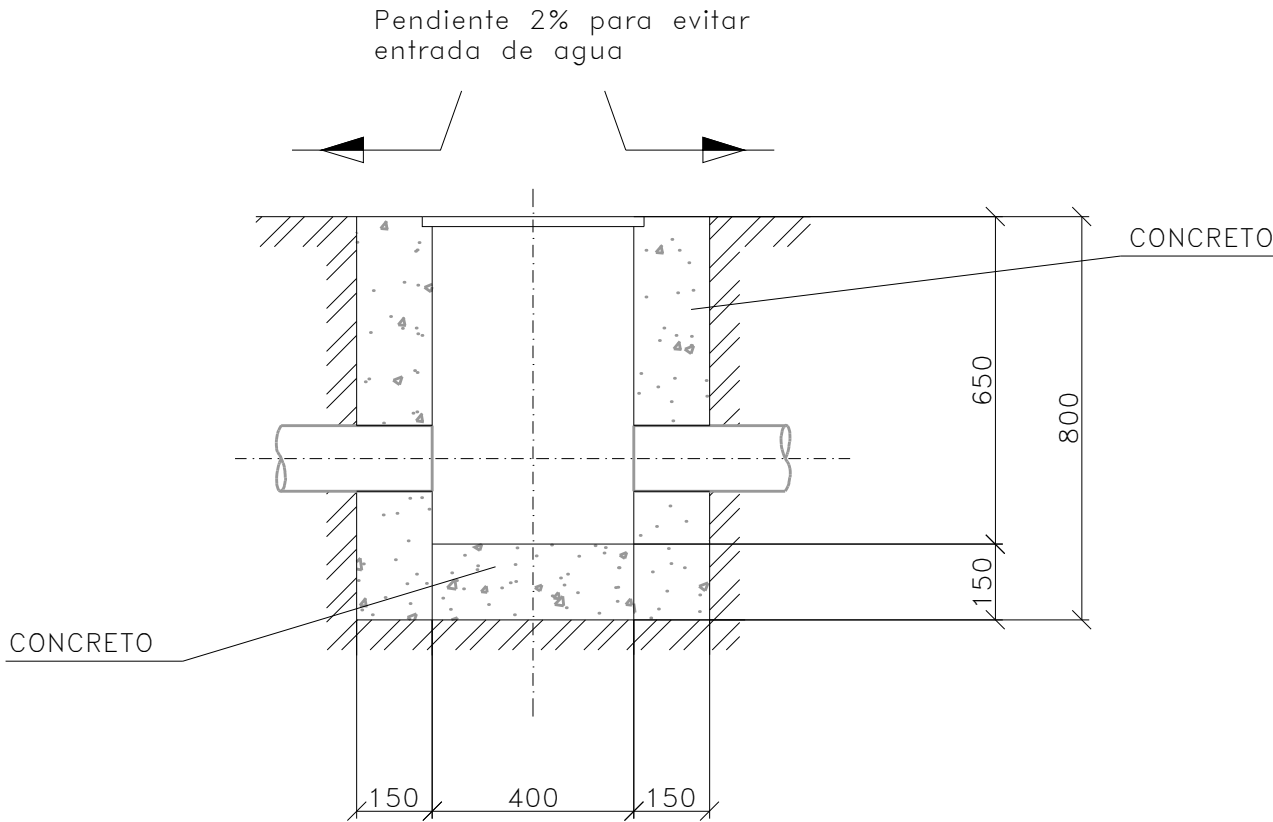


SECCION A-A
1:15

ARQUETA DE PASO Y REGISTRO 600x600

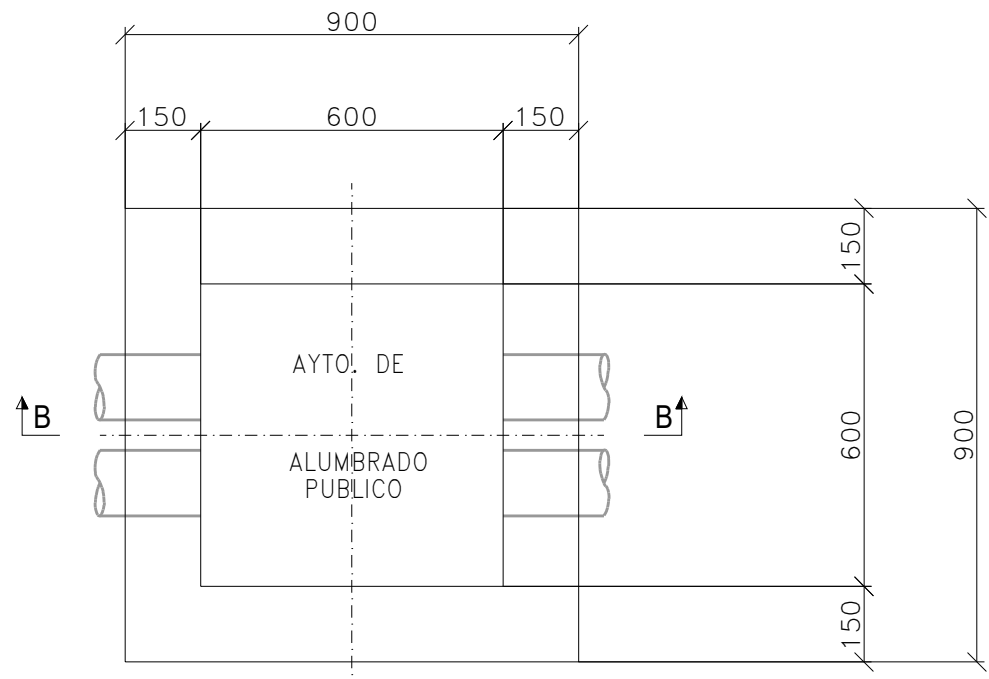


PLANTA
1:15

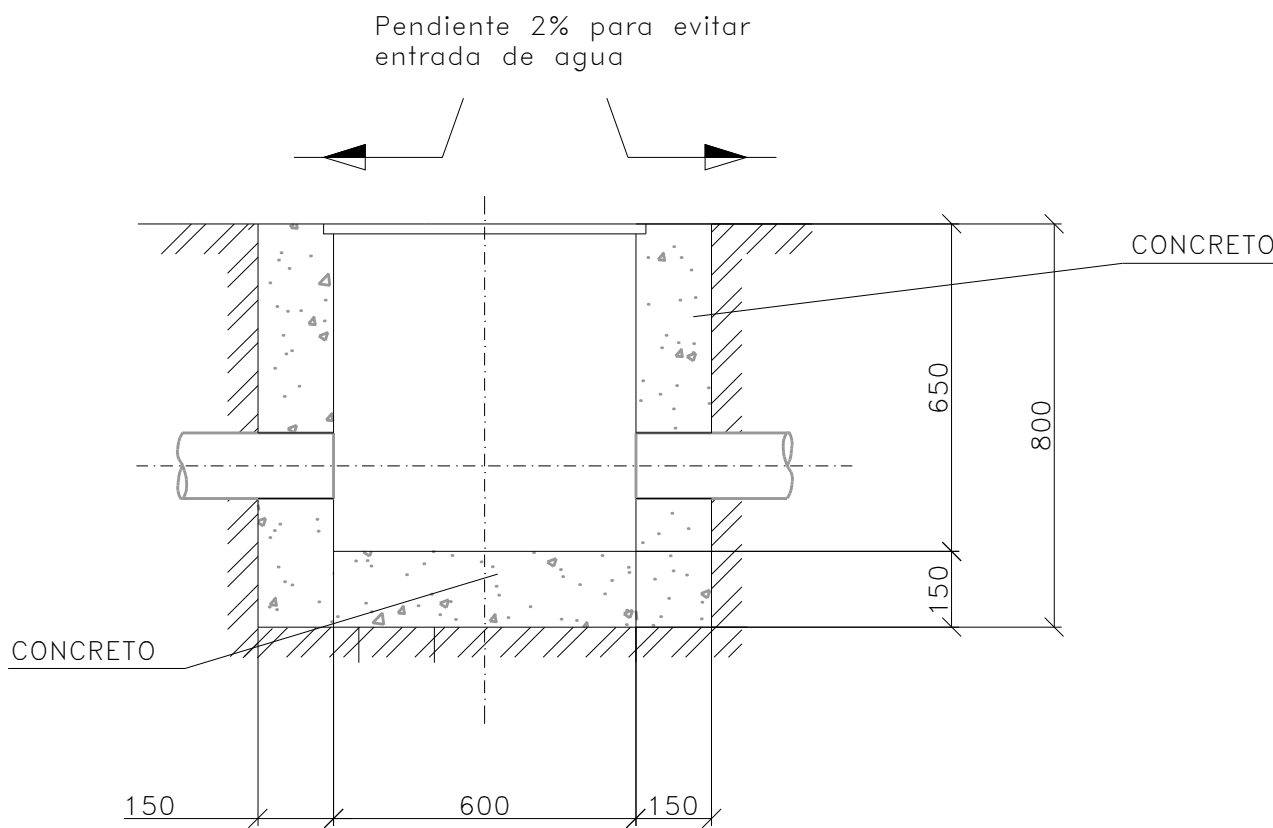


SECCION B-B
1:15

CIMENTACION BACULO

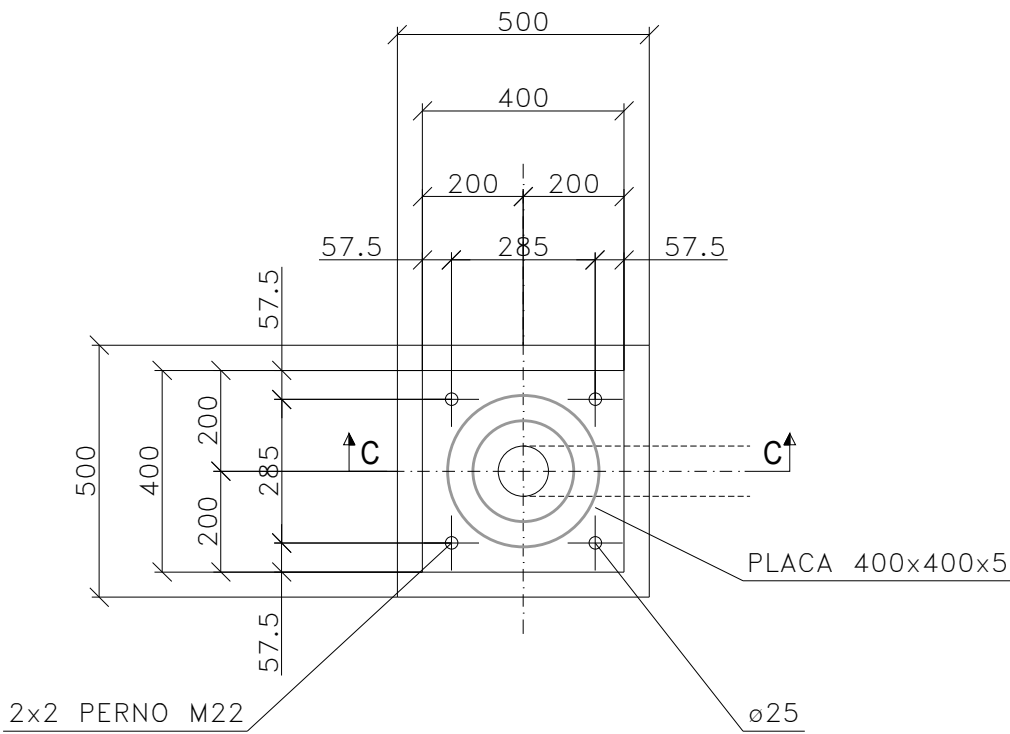

PLANTA
1:15

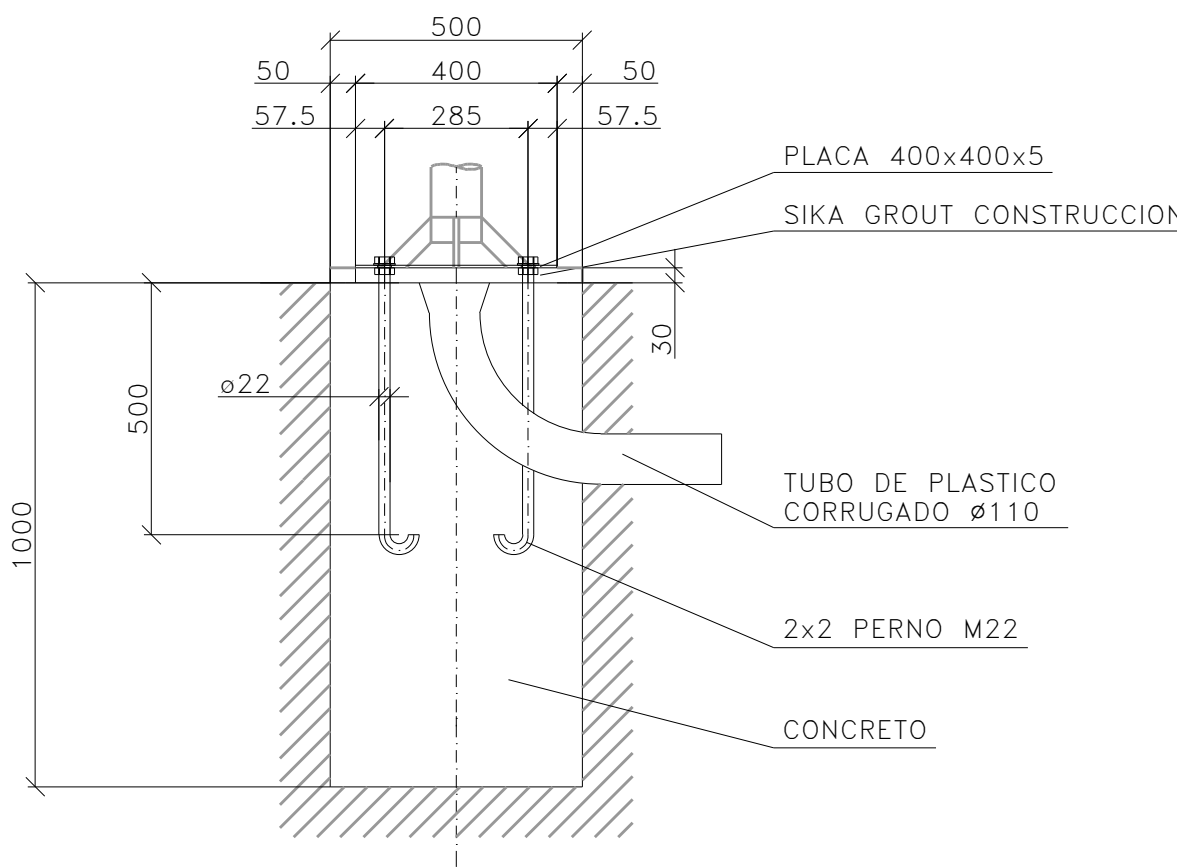

SECCION C-C
1:15

NOTAS:

- DIMENSIONES EN MILIMETROS.
- NIVELES EN METROS.
- CONCRETO $f_c=31$ N/mm². TIPO DE EXPOSICION FZ-S0-W0-C1.
- ACERO DE REFUERZO ASTM A615 Gr60 ($f_y=420$ MPa).
- MALLA ELECTROSOLDADA A185 ($f_y=500$ MPa).
- TODAS LAS CIMENTACIONES SE APOYARAN EN UNA PLANTILLA (CONCRETO DE LIMPIEZA) DE 60mm DE ESP. $f_c=15$ N/mm². Y UNA CAPA DE MORTERO DE NIVELACION DE 20mm.
- LOS EMBEBIDOS SERAN DE ACERO ASTM A36.
- LOS ANCLAJES SERAN ASTM F1554 Y LAS TUERCAS SERAN ASTM F563.
- RECUBRIMIENTO DE CIMENTACIONES Y PILARES 40/50 mm.
- VER NOTAS GENERALES EN PLANO: I900004-CI-PLO-0015_001_Rev A NOTAS GENERALES

REVISIONES						PLANOS DE REFERENCIAS		sacyr INDUSTRIAL  ORMAT		ENDE Empresa Nacional de Electricidad CORPORACIÓN		Proyecto	PLANTA PILOTO GEOTÉRMICA	PLANO Nº	A REVISION
REV.	FECHA	DESCRIPCION	DIB.	REV.	APR.	PLANO Nº	DESCRIPCION					Nombre	LAGUNA COLORADA	I900004-CI-PLO- 0043_003	
A	10.02.2020	PRIMERA EMISION	B.M.P.S.	S.B.M.	A.E.M.	I900004-CI-PLO-0043_001_Rev A	PLANTA GENERAL ALUMBADO, CCTV E INTRUSION					LAMINA:		Nº DE SECUENCIA: 3 DE 3	
														ESCALA: 1:15	
														FECHA: 10/02/2020	
														CAD: 10/02/2020	
														INGENIERIA CIVIL	

DISEÑO:	B.M.P.S.		DISEÑO:		REVISADO:
REVISADO:	S.B.M.		REVISADO:		APROBADO:
APROBADO:	A.E.M.		APROBADO:		

CANALIZACION INSTALACIONES	
DETALLES ARQUETAS Y CIMENTACION BACULOS	